

BIENVENIDOS

INSTRUMENTACION Y HERRAMIENTAS

PROFESORA ERIKA PARADA BARRON


INSTRUMENTOS BASICOS

Crochet: para buscar arteria y limpiarla.




INSTRUMENTOS BASICOS

Separador: para separar los músculos para buscar la arteria.

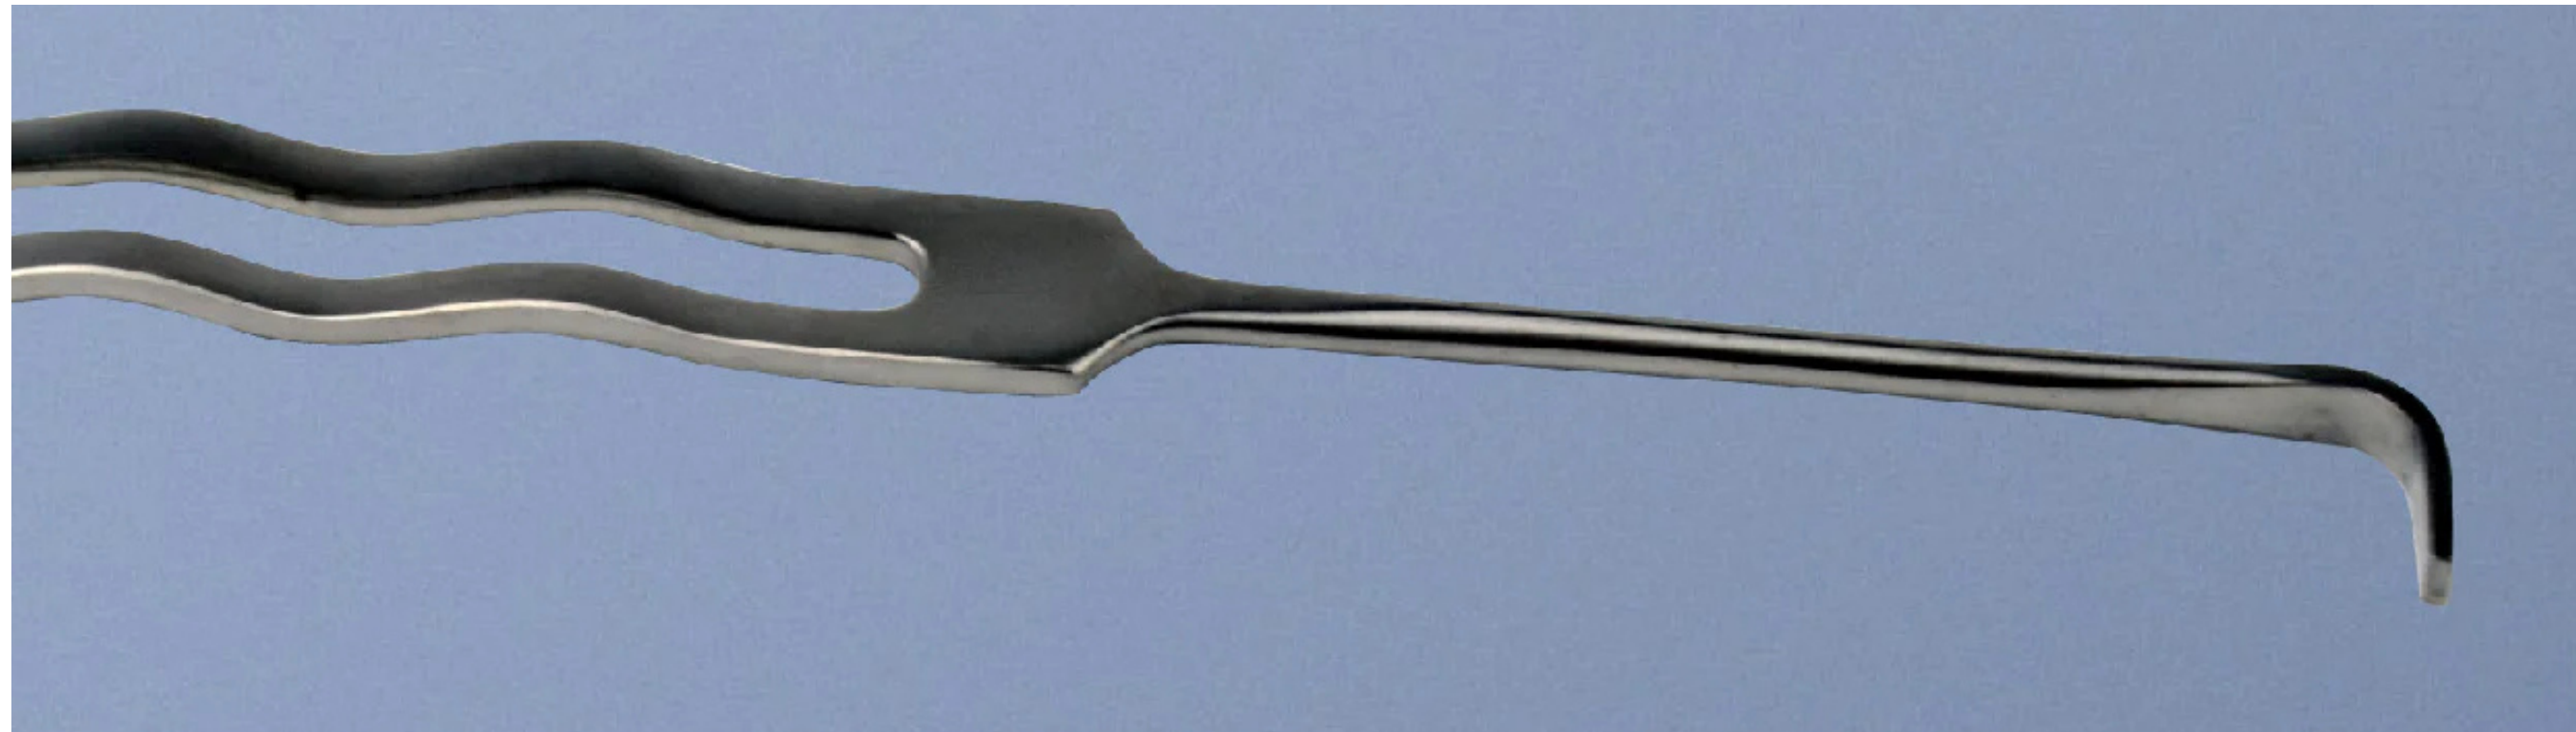

INSTRUMENTOS BASICOS

Aspirador nasal: lo utilizaremos para aspirar líquidos de la boca y de la nariz.

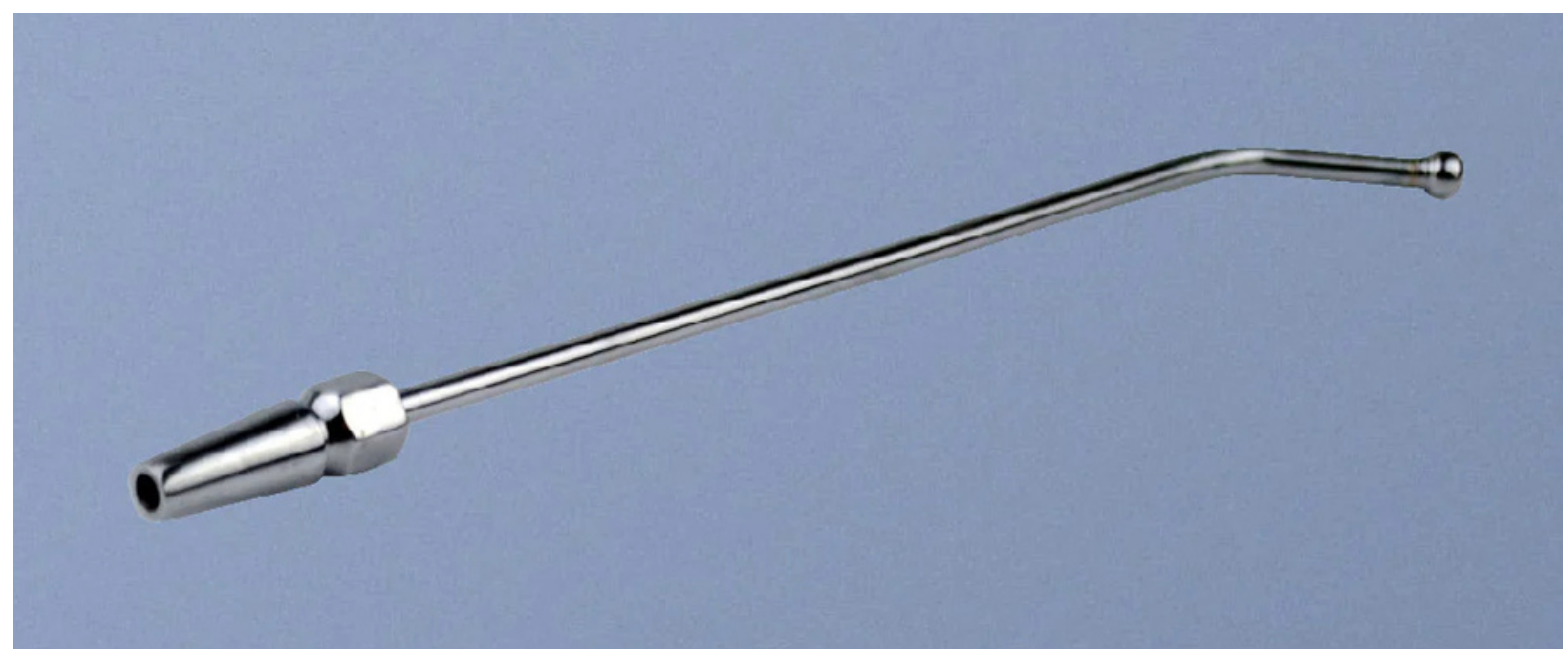

INSTRUMENTOS BASICOS

Hilo: lo utilizaremos para suturar heridas, cortes y la boca. para sujetar la cánula.



INSTRUMENTOS BASICOS

Batea: la utilizaremos para dejar los instrumentos.




INSTRUMENTOS BASICOS

Trocar: para realizar la aspiración o introducción de líquido.



INSTRUMENTOS BASICOS

Pinza aprietatubos: se utiliza para sujetar la cánula.

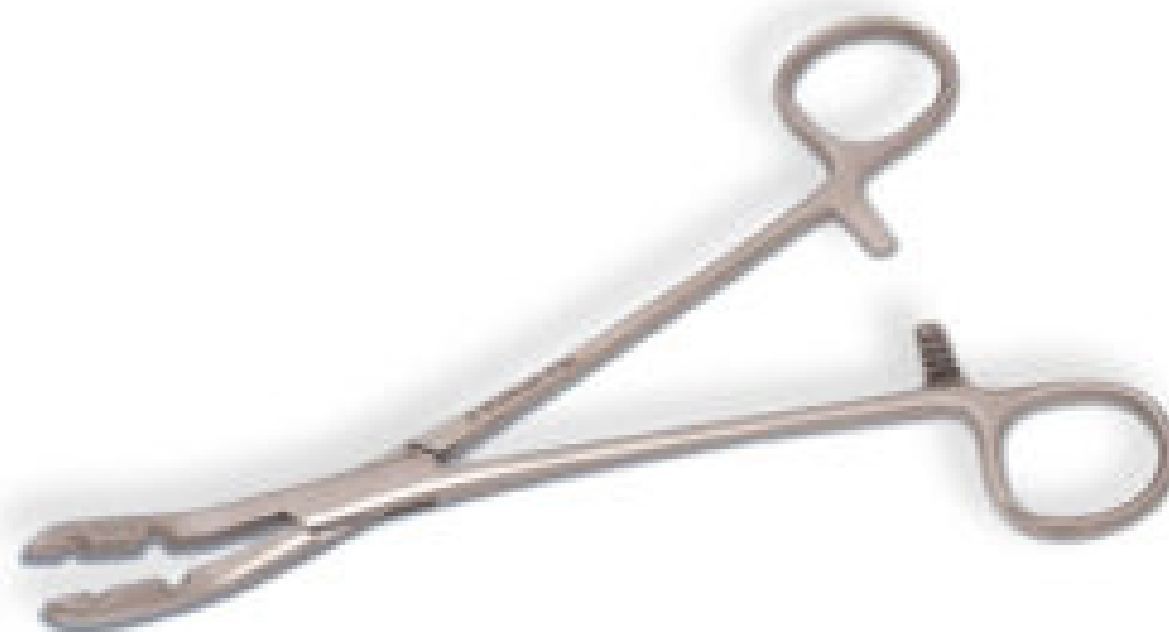

INSTRUMENTOS BASICOS


Cánula: Para realizar la introducción de líquido en la arteria.



DOSER

MAQUINARIA Y EQUIPO

INSTRUMENTAL

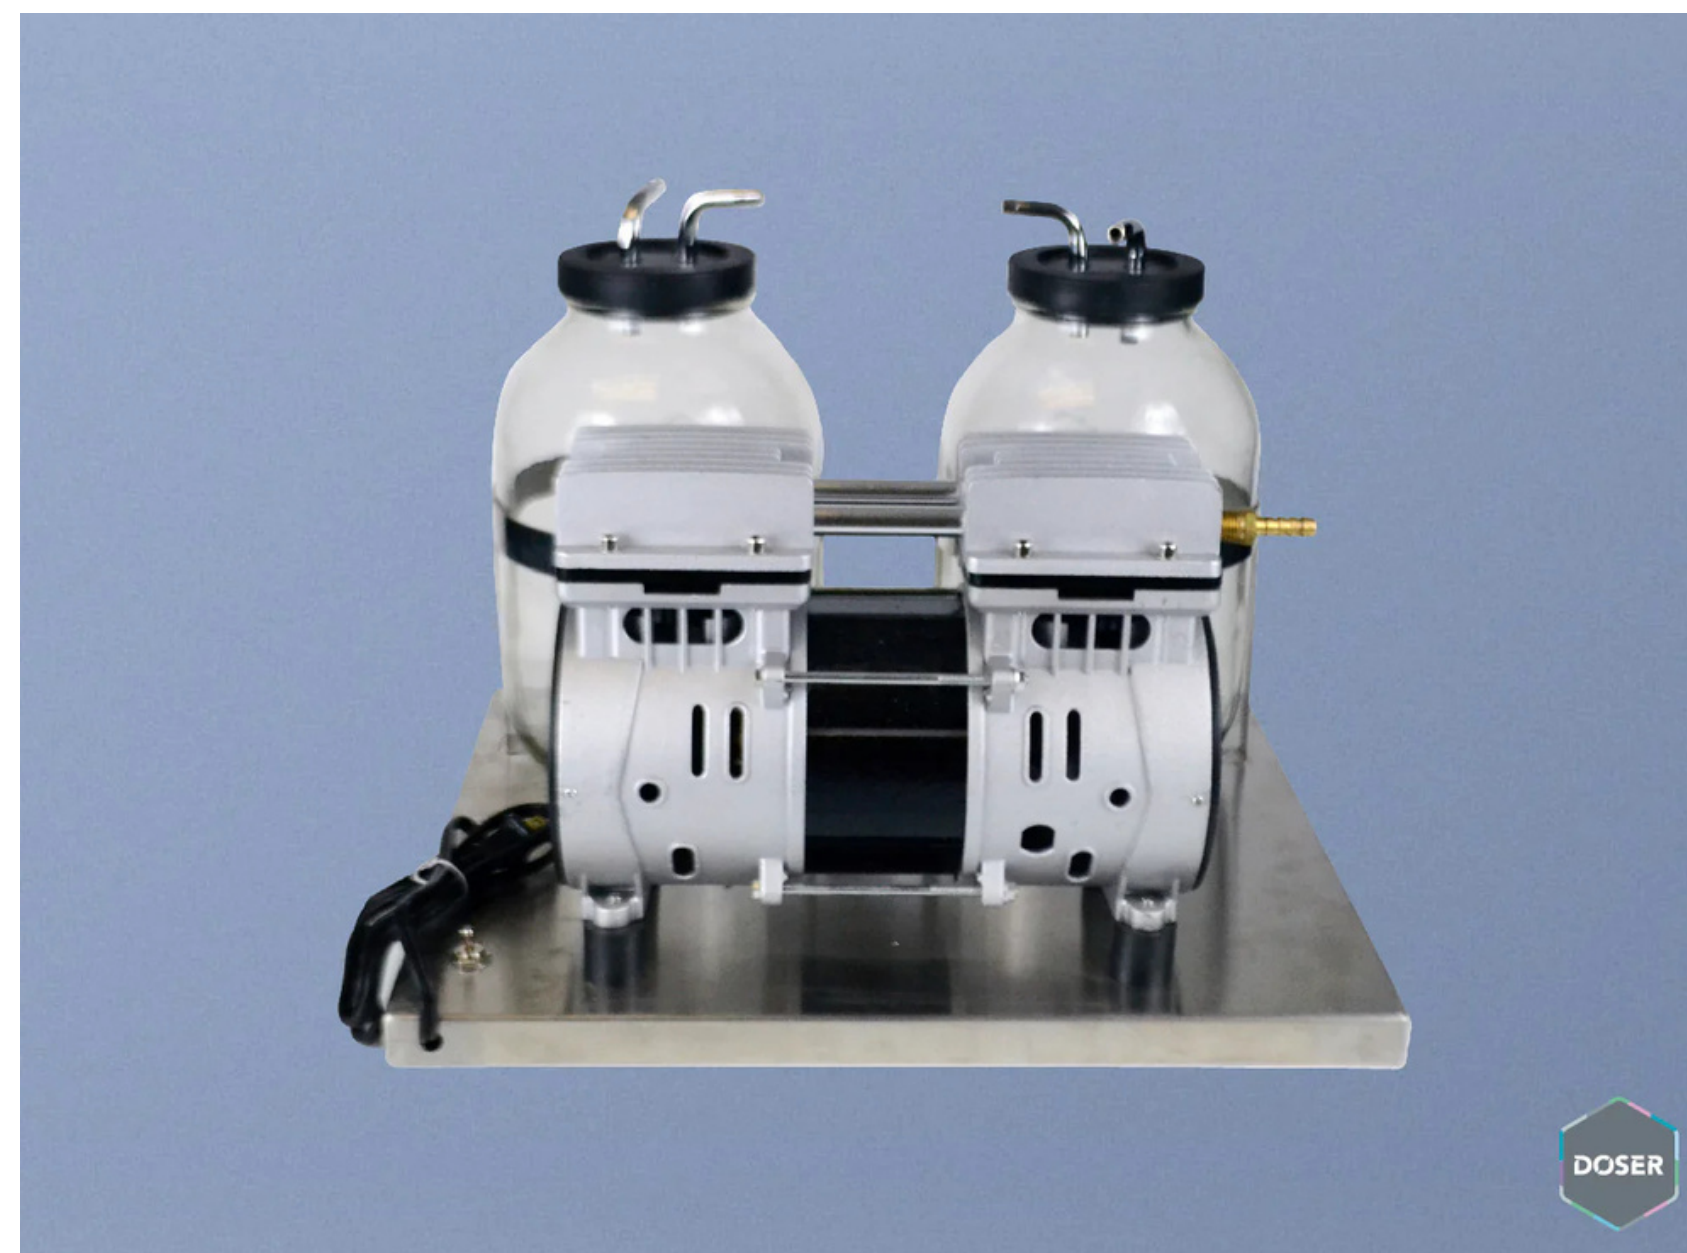

DOSER

ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL LABORATORIO DE TANATOPRAXIA

En la sala de preparación: Este proceso se debe realizar dos veces por semana, primero se realiza la desinfección de toda la sala y luego se lava con detergente y se enjuaga.

OBJETO	LAVADO	DESINF.	PRODUCTO	OBSERVACIONES
Pozuelos	Si	Si	SaniT10	Cuidado con el óxido.
Grúa	Si	Si	SaniT10	No echar mucha agua.
Correas	Si	Si	SaniT10	Sumergir por 10 min.
Paredes y Pisos	Si	Si	SaniT10	Desinfectar primero y lavar después.
Vitrina	Si	Si	SaniT10	Lave dentro y fuera, lave los vidrios y todo lo que hay dentro (tarros, cocas, etc.), usar trapo humedo.
Inyectores	Si	Si	SaniT10	No eche mucha agua por que pueden oxidarse.
Hidroextractores	Si	Si	SaniT10	No eche mucha agua y recuerde limpiar los trócares por dentro y por fuera.
Hidroextractores	Si	Si	SaniT10	No eche mucha agua y recuerde limpiar los trócares por dentro y por fuera.
Ventiladores	Si	Si	SaniT10	Desarmar aspas, no mojar motor.
Extractor de Aire	Si	Si	SaniT10	Prohibido mojar, limpie con trapo humedo.
Mesa auxiliar	Si	Si	SaniT10	No mojar en exceso.
Camilla Metálica	Si	Si	SaniT10	No mojar en exceso.
Pozuelo de Manos	Si	Si	SaniT10	Eliminar óxido y no dejar mojado.
Cuadro	Si	No		No mojar, usar trapo humedo.
Canecas	Si	Si	SaniT10	Lavar muy bien, dejarlas desinfectadas y secas con bolsa adentro.
Tarros de Shampoo	Si	Si	SaniT10	Ojo, deben quedar muy limpios y desinfectados.
Instrumental	Esterilizar	Esterilizar		Usar autoclave.
Teléfono	Si	Si	SaniT10	No mojar, use trapo humedo.
Trapero	Si	Si	Hipoclorito	No dejen en los baldes, se pudren. déjelas secas y en su puesto.
Baldes	Si	Si	SaniT10	Desinfecte por aspersión.
Toallero	Si	Si	SaniT10	Saque las toallas para evitar que se mojen.
Frasco Isodine	Si	Si	SaniT10	Lave con esponja enjabonada, llene los frascos.
Repisa	Si	Si	SaniT10	Retire la estufa para limpiar.
Mesones Inyectores	Si	Si	SaniT10	Seque el exceso de agua.
Ducha y Vestier	Si	Si	SaniT10	No olvidar limpiar jabonera y cortina.
Canecas de aserrin	Si	Si	SaniT10	Lave muy bien los restos de sangre y tejidos dentro y fuera de las canecas

ACTIVIDAD 1

REALIZA LA LECTURA DEL TEXTO “LABORATORIO DE TANATOPRAXIA Y REALIZA EL RESUMEN DE LOS PUNTOS

- 1) INSTRUMENTAL,
- 2) CAJA DE SEDIMENTACION

BIENVENIDOS

CORRECTO LLENADO DE CERTIFICADO DE DEFUNCION

PROFESORA ERIKA PARADA BARRON

[illegible]



PROPOSITOS

—————→

LEGALES

—————→

EPIDEMIOLOGICOS

—————→

ESTADISTICOS

QUIEN REALIZA Y FIRMA UN CERTIFICADO DE DEFUNCION

QUIEN REALIZA Y FIRMA UN CERTIFICADO DE DEFUNCION

PROBLEMAS DEL LLENADO

- 1) FALTA DE CAPACITACION
- 2) CERTIFICADOS INCOMPLETOS O ERRORES
- 3) MALA CALIDAD DE LOS DATOS
- 4) INFORMACION POCO UTIL

QUIEN REALIZA Y FIRMA UN CERTIFICADO DE DEFUNCION

PROBLEMAS DEL LLENADO

- 1) FALTA DE CAPACITACION
- 2) CERTIFICADOS INCOMPLETOS O ERRORES
- 3) MALA CALIDAD DE LOS DATOS
- 4) INFORMACION POCO UTIL

CONSIDERACIONES

-
-
-
-
-
-
-
-

CONSTANTAR LA DEFUNCION Y LLENARLO PERSONALMENTE
UTILIZAR TODA LA INFORMACION POSIBLE DEL FALLECIDO

EMPLEAR LETRA LEGIBLE

EVITAR ABREVIATURAS O SIGLAS

DETERMINAR LA SECUENCIA LOGICA ENTRE LAS ENFERMEDADES QUE CAUSARON LA MUERTE Y
LOS INTERVALOS DE TIEMPO

ANOTAR UNA SOLA CAUSA POR LINEA

ANOTAR ENFERMEDADES Y SINDROMES SIN AMBIGUEDADES

EVITAR LAS CAUSAS MAL DEFINIDAS

CAUSAS DE DEFUNCION

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte!
o contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo
dichas lesiones

Causa básica de la defunción
Es la enfermedad o lesión que inició la
cadena de acontecimientos patológicos
que condujeron directamente a
la muerte, o las circunstancias del
accidente o violencia que produjo la
lesión fatal

Causa directa o inmediata
Es la enfermedad o afección que
produce la muerte directamente

**Causa antecedente,
interveniente o intermedia**
Es toda enfermedad o afección que haya
ocurrido entre la causa directa de la
muerte y la causa básica de la
defunción

**Causa
contribuyente**
Es toda enfermedad o
afección que contribuye
la muerte,



CERTIFICADO DE DEFUNCION



OPS